

«AdrFastighetsbeteckning»

## Bilaga om villapump, för hus som ligger lågt i förhållande till kommunens ledningar

Ni får denna bilaga då er fastighet enligt nuvarande bedömning troligen kommer att behöva förses med villapump på grund av att huset ligger lågt i förhållande till kommunens ledningar.


Kommunens ledningar utanför er fastighet är självfallsledningar, där vattnet alltså rinner vidare utan tryck.

En villapump är en liten pumpstation med pumpgrop (brunn) och en pump, dit spillvattnet (avloppet) från huset rinner, för att sedan pumpas upp till kommunens spillvattenledning. Villapumpen ska vara placerad på den egna fastigheten.

Generellt gäller att lägsta tillåtna golvnivå där det finns invändigt avlopp (toalett, handfat, golvbrunn eller liknande) ska vara 30 cm över marknivån i förbindelsepunkt för att fastigheten ska kunna anslutas med självfall.

Om inte det kravet kan uppfyllas så ska fastighetsägaren pumpa spillvattnet till anslutningspunkten.

När anledningen till att fastigheten behöver villapump är att huset ligger lågt i förhållande till kommunens ledningar, så får fastighetsägaren själv bekosta, installera och sköta villapumpen.

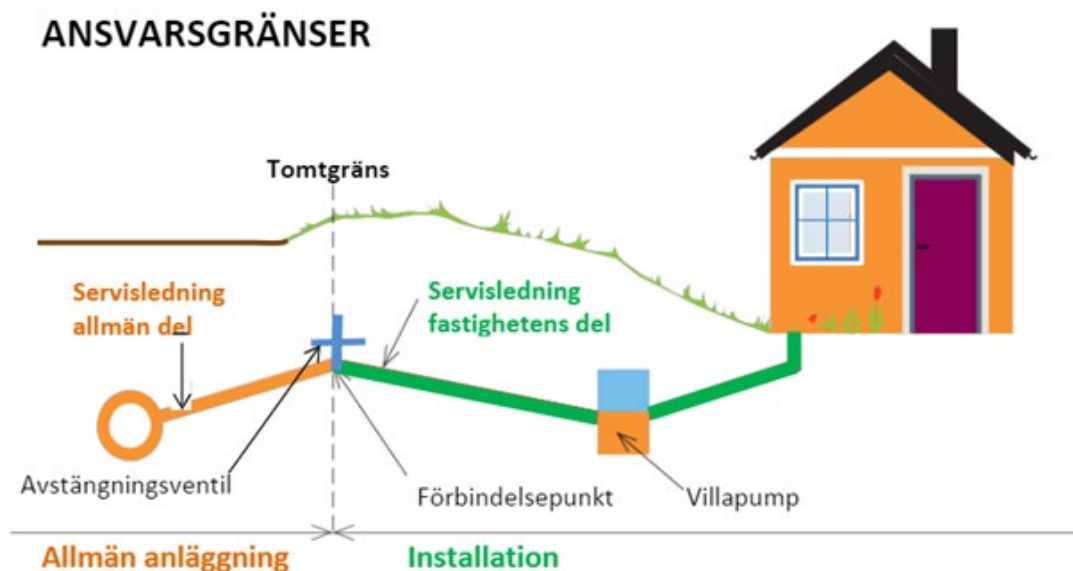

Din integritet är viktig. Om du vill veta hur Tanums kommun hanterar personuppgifter, besök vår hemsida. <https://www.tanum.se/integritetspolicy>